

Перв. примен.  
ЦАТК.4664.15.007

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

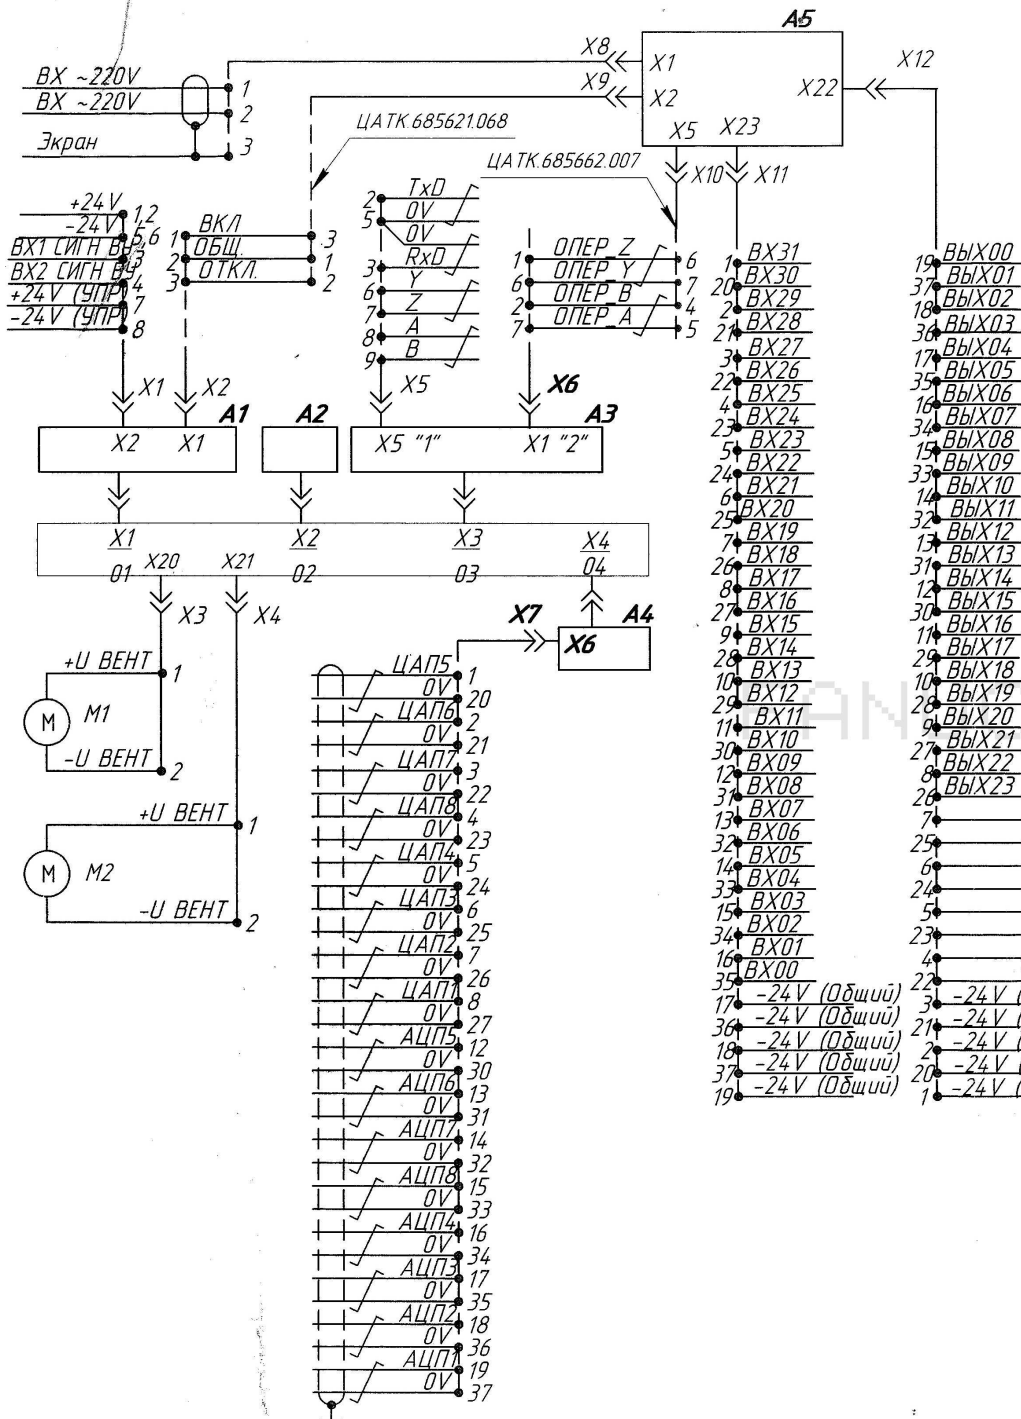

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Судблок SB121 ЦАТК.423146.001	1	
A2	Судблок SB130 ЦАТК.467444.003	1	
A3	Судблок SB127 ЦАТК.427139.001	1	
A4	Судблок SB128 ЦАТК.426439.003	1	
A5	Пульт оператора ЦАТК.423159.002	1	
M1, M2	Вентилятор DF24095HD 24V	2	Допуск замена на KD24093FE63-6A 24V
X1	Вилка PSH-1-17	1	ДРО.364.013 ТУ
X2	Вилка DB-9M	1	Допуск замена на СНП101-98П12 НИО.364.002 ТУ
X3, X4	Розетка HU-3	2	
X5, X6	Вилка DB-9M	2	Допуск замена на СНП101-98П12 НИО.364.002 ТУ
X7	Вилка DB-37M	1	Допуск замена на СНП101-37ВП12 НИО.364.002 ТУ
X8	Розетка 2PM14КПН4Г1В1 GEO.364.126 ТУ	1	
X9, X10	Розетка 2PM18КПЗ7Г1В1 GEO.364.126 ТУ	2	
X11	Розетка DB-37F	1	Допуск замена на СНП101-37ВП12 НИО.364.002 ТУ
X12	Вилка DB-37M	1	Допуск замена на СНП101-37ВП12 НИО.364.002 ТУ

При автономной работе устройства, для пуска блока питания УЧПУ выполнить перемычку X1:3, X1:4.

Остальное - см. схему исполнений

Зам. ЦАТК.3013				ЦАТК.4664.15.007 34		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Сазанова		24.105			
Проб.	Мазалов					
Устр-во 2С42-65М				Лист	Лист	Листов
Н.контр. Некрасова						1
Утв. Моляренко				Схема электрическая соединений		
				Копировал		
				Формат А3		